

Owner's Manual

EnviroSense™ Environmental Sensor



1111 W. 35th Street,
Chicago, IL 60609 USA
(773) 869-1234 • www.tripplite.com

Installation

The EnviroSense environmental sensor relays ambient temperature and humidity readings to a Tripp Lite SNMP accessory card (Model: SNMPWEBCARD or SNMPCARD) installed in a compatible UPS or PDU. The sensor can also send and receive contact closure signals, communicating with up to four compatible devices (such as smoke detectors, fire alarms and security systems).

Connecting the EnviroSense Sensor to an SNMP Accessory Card

- Plug the EnviroSense sensor's PS/2 connector (Figure 1) into the SNMP accessory card's PS/2 port. Refer to the SNMP accessory card (or PDU) documentation to locate this port.
- If the SNMP accessory card has already been configured for the network, it must be rebooted before it will recognize the EnviroSense sensor.

After connecting the sensor, use a Web browser to connect to http://x.x.x.x/admin.htm (replace x.x.x.x with the card's IP address). Log in to PowerAlert as the administrator. Click the button labeled *Reset/Reboot SNMP Card* (Figure 2). After the card reboots, a new button labeled *Probe* will appear in the top navigation area of PowerAlert. Click this button to access monitoring and control options for the EnviroSense sensor.

Pin - 3: Nc
Pin - 5: Sensor, Tx
Pin - 6: Sensor, Rx
Pin - 4: Nc
Pin - 2: +12V
Pin - 1: Gnd

Figure 1: EnviroSense PS/2 Connector

Figure 2: PowerAlert Administration Screen

Contact Closure Connection (Optional)

The EnviroSense sensor supports up to four contact closure connections (Figure 3). Pin 1 is the Common connection. The other four connections are labeled Smoke, Fire, Water and Security for convenience, but each of them can connect with any type of contact closure device.

Pin - 1: Common
Pin - 2: Smoke
Pin - 3: Fire
Pin - 4: Water
Pin - 5: Security

Figure 3: EnviroSense Contact Closure Connections

Specifications

Cable Length: 12 feet (3.66 meters)	**Humidity Measurement Range:**10% to 90%
Temperature Measurement Range: 32° to 149° F (0° to 65° C)	**Humidity Measurement Accuracy:** ± 2%
Temperature Measurement Accuracy: ± 8% from 59° to 95° F (15° to 35° C)	**Power Dissipation:** < 400 mW

Warranty and Warranty Registration

LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, USA. Seller will pay return shipping charges. Call Tripp Lite Customer Service at (773) 869-1234 before sending any equipment back for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

WARRANTY REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product! (No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.)

FCC Notice: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Regulatory Compliance Identification Numbers: For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marking name or model number of the product.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Manual del Propietario—EnviroSense™ Sensor Ambiental

Instalación

El sensor ambiental EnviroSense envía las lecturas de la temperatura ambiente y la humedad a la tarjeta accesorio SNMP de Tripp Lite (Modelo: SNMPWEBCARD o SNMPCARD) instalada en un UPS o PDU compatible. El sensor también puede enviar y recibir señales de contact closure [cierre de contacto], comunicarse hasta con cuatro dispositivos compatibles (tales como: detectores de humo, alarmas contra incendio y sistemas de seguridad).

Conectando el Sensor EnviroSense a una Tarjeta Accesorio SNMP

- Enchufe el conector PS/2 del sensor EnviroSense (Figura 1) en el puerto PS/2 de la tarjeta accesorio SNMP. Refiérase a la documentación de la tarjeta accesorio SNMP (o PDU) para localizar este puerto.
- Si la tarjeta accesorio SNMP ya ha sido configurada para la red, debe ser reinicializada antes para que pueda reconocer el sensor EnviroSense. Después de conectar el sensor, use su Navegador de Web para conectarse a http://x.x.x.x/admin.htm (remplace x.x.x.x con la dirección IP de la tarjeta). Entre a la interfaz de PowerAlert como el administrador. Haga click en el botón etiquetado *Reset/Reboot SNMP Card* [Restaurar/Reinicializar la tarjeta SNMP] (Figura 2). Después de que la tarjeta se haya reinicializado, un nuevo botón etiquetado *Probe* [Sonda] aparecerá en el área superior de navegación del PowerAlert. Haga click en este botón para acceder a las opciones de monitoreo y control del sensor EnviroSense.

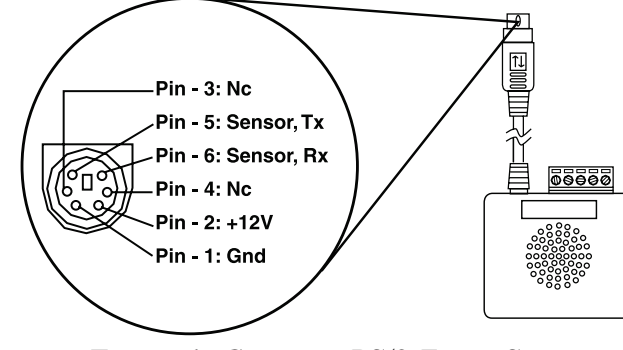


Figura 1: Conector PS/2 EnviroSense

Figura 2: Pantalla de Administración de PowerAlert

Conexión para Cierre de Contacto (Opcional)

El sensor EnviroSense soporta hasta cuatro conexiones de contact closure [cierre de contacto] (Figure 3). El Pin 1 es la conexión Common [Común]. Las otras conexiones están etiquetadas por conveniencia, como Smoke [Humo], Fire [Fuego], Water [Agua] y Security [Seguridad] pero cada una de ellas puede conectarse con cualquier tipo de dispositivo de contact closure [cierre de contacto].

Especificaciones

Longitud del Cable: 12 pies (3.66 m)	**Rango de Medición de la Humedad:**10% a 90%
Rango de Medición de la Temperatura: 32° a 149° F (0° a 65° C)	**Exactitud de la Medición de la Humedad:** ± 2%
Exactitud de la Medición de la Temperatura: ± 8% de 59° a 95° F (15° a 35° C)	**Disipación de la Energía:** < 400 mW

Garantía

GARANTÍA LIMITADA: El vendedor garantiza que este producto, si se emplea de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, no tendrá defectos en materiales ni mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Si se verifica que el producto tiene defectos en los materiales o en la mano de obra dentro de dicho período, el vendedor reparará o reemplazará el producto, a su sola discreción. Sólo puede obtenerse servicio bajo esta garantía, entregando o despachando el producto (con todos los cargos de despacho o entrega pagados por adelantado) a: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. El vendedor pagará los cargos de despacho del retorno. Llame al Servicio al cliente de Tripp Lite al (773) 869-1234 antes de enviar algún equipo para reparación.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A DAÑOS RESULTANTES DE UN ACCIDENTE, USO INADECUADO, MALTRATO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO EXPRESA NINGUNA OTRA GARANTÍA DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO EN FORMA EXPLÍCITA. EXCEPTO HASTA EL GRADO PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE; ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES. (Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.)

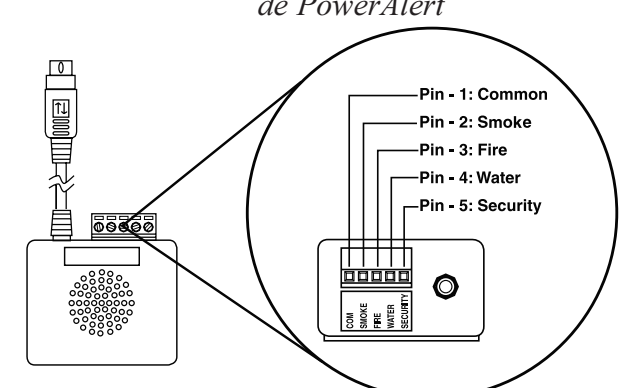


Figura 3: Conexiones de Contact Closure [Cierre de Contacto] EnviroSense

ADVERTENCIA: El usuario individual debe encargarse de determinar antes de usarlo, si este dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso proyectado. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no declara ni garantiza la idoneidad o aptitud de estos dispositivos para ninguna aplicación específica.

LEA SU INSTRUCTIVO CONSULTE SUS CONDICIONES DE GARANTÍA POR PRODUCTO

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este equipo marca Tripp Lite, modelo _______________ está garantizado por TRIPP LITE, que tiene su domicilio en la calle de Sierra Candela No.111-107, Col Lomas de Chapultepec, CP 11000, México, DF, y puede hacer efectiva su garantía así como obtener partes, componentes, consumibles y accesorios en el Centro de Servicio Q PLUS ubicado en Av Coyoacan 931, Col. Del Valle, C.P. 03120 México. D.F., tel. 50 00 27 00 contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra al consumidor acorde a la siguiente tabla:

Producto	Modelo	Vigencia
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: BC, OMNI, SMART, SMARTONLINE MONOFASICOS	2 Años
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: SMARTONLINE 3PH	1 Año
Regulador y Acondicionador de Tensión	Familia: LS, LC	2 Años
Inversores	Familia: APS, PV	2 Años
Multiplexor y Conmutador	Familia: KVM	5 Años
Conmutador	Modelo: B020-016	6 Meses
Supresor de Picos de Tensión	Familia: PROTECT IT, ISOBAR	25 Años

CONDICIONES

1. Para hacer válida su garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. TRIPP LITE, se compromete a reparar, y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el periodo de garantía, así como los gastos de transportación razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro Autorizado de Servicio, en donde también podrán adquirir refacciones y partes.
4. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

EXCLUSIONES

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a la normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Este equipo fue vendido por: ___________________________________

con domicilio en ____

el día _____ de ___________ de ________, fecha a partir de la que inicia la presente garantía.

Aviso de la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación adecuada está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no intencional. Nota: Se ha comprobado que este dispositivo cumple con los límites designados para un dispositivo digital de la Clase A de acuerdo con la parte 15 de las Regulaciones de FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando la unidad es operada en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones del manual de operación, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales. En tal caso, se puede requerir que el usuario corrija dichas interferencias y sea responsable por los costos de esta corrección. El usuario debe utilizar en este producto conectores y cables blindados. Cualquier cambio o modificación a este producto, no aprobados de manera expresa, por parte del responsable del cumplimiento de las normas, invalidará la autorización del usuario para operar el equipo.

Cumplimiento de las normas de los números de identificación: Para fines de identificación y certificación del cumplimiento de las normas, su producto Tripp Lite tiene asignado un número de serie único. Puede encontrar el número de serie en la etiqueta de la placa de identificación del producto, junto con los símbolos de aprobación e información requeridos. Al solicitar información sobre el cumplimiento de las normas para este producto, siempre mencione el número de serie. El número de serie no debe ser confundido con el nombre de identificación ni con el número de modelo del producto.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.




Manuel du propriétaire—EnviroSense™ Capteur environnemental

Installation

Le capteur environnemental EnviroSense transmet les lectures de température ambiante et d'humidité à la carte auxiliaire SNMP de Tripp Lite (Modèle : SNMPWEBCARD ou SNMPCARD) installée dans un onduleur ou une PDU compatible. Le capteur peut aussi envoyer et recevoir des signaux de « contact closure » (fermeture à contact), communicant avec 4 dispositifs compatibles (comme détecteurs de fumée, alarme incendie et systèmes de sécurité).

Connexion du capteur EnviroSense à une carte auxiliaire SNMP

- Bancher le connecteur PS/2 du capteur EnviroSense (figure 1) dans le port PS/2 de la carte auxiliaire SNMP. Se référer à la documentation accompagnant la carte auxiliaire SNMP (ou PDU) pour trouver ce port.
- Si la carte auxiliaire SNMP a déjà été configurée pour le réseau, il faut le redémarrer avant qu'il puisse reconnaitre le capteur EnviroSense. Après connexion du capteur, utiliser un navigateur Web pour se connecter à http://x.x.x.x/admin.htm (remplacer x.x.x.x avec l'adresse IP de la carte). Entrer dans l'interface de PowerAlert en tant qu'administrateur. Cliquer sur le bouton appelé *Reset/Reboot SNMP Card* [Réinitialiser/Redémarrer la carte SNMP] (figure 2). Après le redémarrage de la carte, un nouveau bouton appelé *Probe* [sonde] apparaîtra dans la zone de navigation de PowerAlert. Cliquer sur ce bouton pour accéder aux options de surveillance et de commande du capteur EnviroSense.

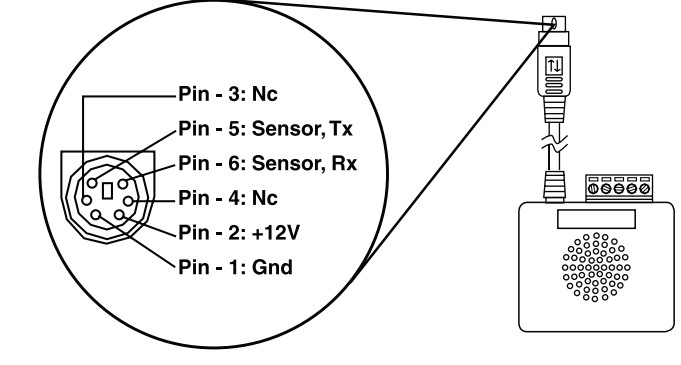


Figure 1 : Connecteur PS/2 EnviroSense

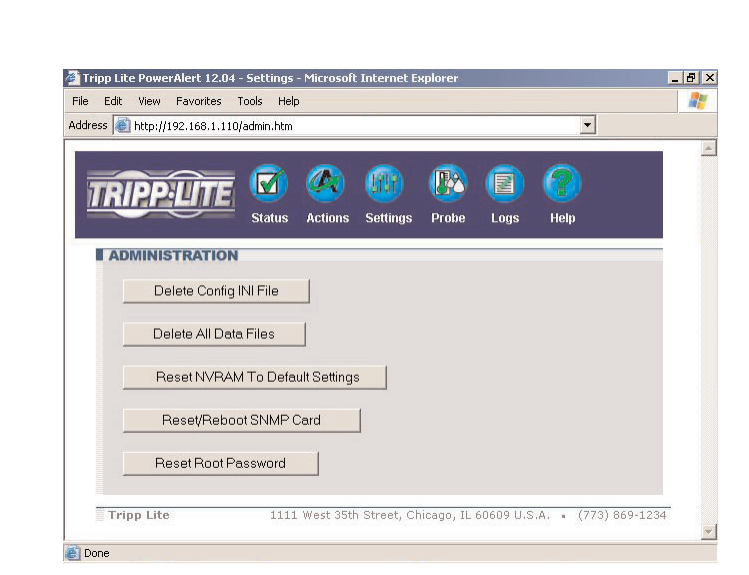


Figure 2 : Écran d'administration de PowerAlert

Connexion à fermeture à contact (facultative)

Le capteur EnviroSense accepte quatre connexions de « contact closure » (fermeture à contact) (figure 3). La borne 1 est la connexion Common (commune). Les quatre autres connexions sont appelées Smoke [fumée], Fire [incendie], Water [eau] and Security [sécurité] pour commodité, mais chacune d'elles peut être connectée à n'importe quel type de dispositif à contact closure [fermeture à contact].

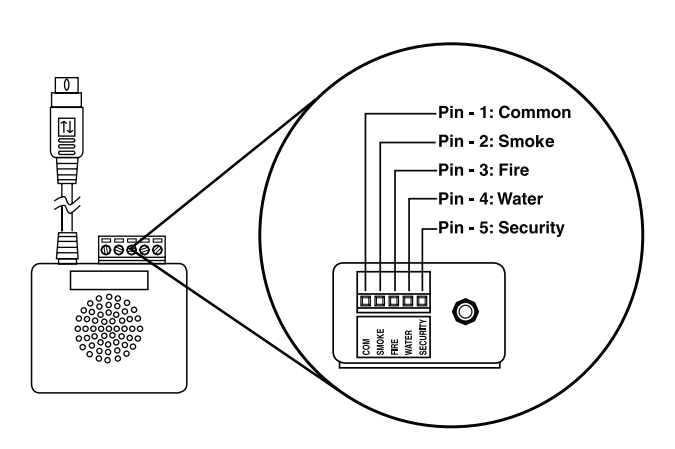


Figure 3 : Connexions Contact Closure [fermeture à contact] d'EnviroSense

Spécifications

Longueur du cordon : 3,66 m (12 pieds)	**Plage de mesure de l'humidité :** de 10 à 90 %
Plage de mesure de la température : 0 à 65 °C (32 à 149 °F)	**Précision de la mesure de l'humidité :** ± 2 %
Précision de la mesure de température : ± 8 % de 15 à 35 °C (59 à 95 °F)	**Dissipation de puissance :** < 400 mW

Garantie

GARANTIE LIMITÉE : Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé selon toutes les directives applicables, est exempt de défauts d'origine de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à partir de la date initiale d'achat. Si le produit s'avère défectueux en matériel ou en main-d'œuvre durant cette période, le vendeur réparera ou remplacera le produit à sa discrétion. Vous pouvez obtenir un service selon cette garantie seulement en livrant ou en expédiant le produit (avec les frais d'expédition et de livraison prépayés) à : Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. Le vendeur paierai les frais d'expédition de retour. Communiquer avec le service à la clientèle de Tripp Lite au (773) 869-1234 avant d'envoyer un équipement pour réparations.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, DE MAUVAIS USAGE, D'ABUS OU DE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT SIGNIFIÉE À LA PRÉSENTE. EXCEPTÉ SELON LES LIMITES DE LA LOI APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN BESOIN PARTICULIER, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE ÉNONCÉE CI DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUE EXPLICITEMENT TOURS LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite et certains états ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de dommages accessoires ou consécutifs, en conséquence, les limitations et les exclusions ci dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits selon les juridictions.

MISE EN GARDE : L'utilisateur devra prendre soin de déterminer avant de l'utiliser si cet appareil convient, est adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les applications individuelles sont sujettes à de grandes variations, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre de garantie quand à l'applicabilité et à la conformité de ces appareils pour une application particulière.

Notification de FCC : Ce périphérique est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce périphérique ne peut pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris ceux qui peuvent avoir des effets préjudiciables. Ce matériel a été testé et s'est avéré être conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe A, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir à une installation commerciale une protection raisonnable contre les brouillages nuisibles. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'instructions, celui-ci peut causer un brouillage dans les communications radio. L'utilisation de ce matériel dans un secteur résidentiel peut causer un brouillage nuisible qui devra être corrigé au frais de l'utilisateur. L'utilisateur doit faire usage de câbles et de connecteurs blindés avec ce produit. Tout changement ou toute modification apportés à ce produit qui ne sont pas expressément acceptés par la partie responsable de la conformité aux normes peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Numéros d'identification de conformité aux règlements : À des fins de certification et d'identification de conformité aux règlements, votre produit Tripp Lite a reçu un numéro de série unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continuelle. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Инструкция пользователя—EnviroSense™ Датчик состояния окружающей среды

Установка

Датчик состояния окружающей среды EnviroSense передает данные о наружной температуре и влажности воздуха на вспомогательную плату SNMP Tripp Lite (модель: SNMPWEBCARD или SNMPCARD), установленную в совместимом ИБП или блоке распределения питания (PDU). Датчик также может посылать и получать сигналы contact closure [замыкание контактов], имеется возможность подключить до четырех совместимых устройств (таких как датчики дыма, пожарная сигнализация и системы безопасности).

Подключение датчика EnviroSense к вспомогательной плате SNMP

- *Подключите разъем PS/2 датчика EnviroSense (рисунок 1) к порту PS/2 вспомогательной платы SNMP. Для определения расположения этого порта обратитесь к документации, прилагаемой к плате SNMP (или PDU).*
- *Если плата SNMP уже настроена для работы в сети, ее необходимо перезагрузить, чтобы она распознала датчик EnviroSense. После подключения датчика воспользуйтесь веб-браузером для соединения с адресом http://x.x.x.x/admin.htm (замените x.x.x.x на IP-адрес карты). Зайдите на интерфейс управления PowerAlert как администратор. Щелкните мышью на кнопке с надписью Reset/Reboot SNMP Card [сброс/перезагрузка карты SNMP] (рисунок 2). После перезагрузки карты в верхней части экрана PowerAlert появится новая кнопка с надписью Probe [тест]. Щелкните мышью на этой кнопке для получения доступа к опциям мониторинга и контроля датчика EnviroSense.*

Рисунок 1: Разъем PS/2 датчика EnviroSense

Замыкание контактов (опционально)

Датчик EnviroSense поддерживает до четырех соединений contact closure [замыкание контактов] (рисунок 3). Штырек 1 – Common [общее] подключение. На четырех других соединениях для удобства использования нанесены надписи Smoke [дым], Fire [огонь], Water [вода] и Security [безопасность], но каждое из них может быть подключено к любому типу устройства, сигнализирующего о contact closure [замыкании контактов].

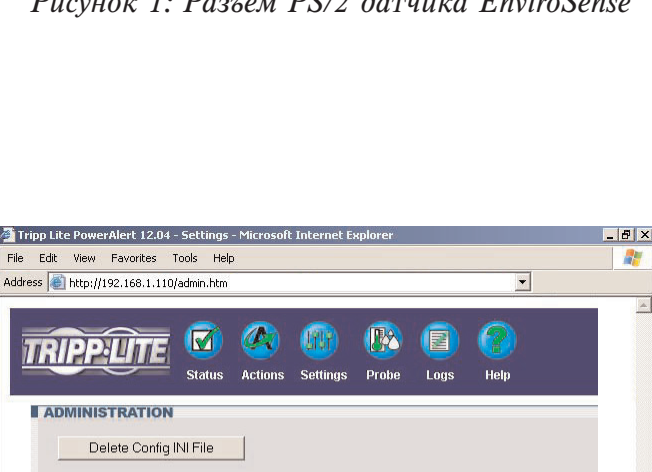


Рисунок 2: Экран настроек PowerAlert

Характеристики

Длина кабеля: 12 футов (3,66 м)	*Диапазон измерения влажности: 10% – 90%*
Диапазон измерения температуры: От 32° до 149° F (0° – 65° C)	*Точность измерения влажности: ± 2%*
Точность измерения температуры: ± 8% от 59° до 95° F (15° – 35° C)	*Рассеивание мощности: < 400 мВт*

Гарантированность

Лимитированная Гарантированность

Продавец предоставляет гарантию, что данное изделие, при условии его использования в соответствии со всеми приложимыми инструкциями, не содержит первичных дефектов, связанных с материалом и качеством изготовления. Срок действия гарантии - 2 года с даты первоначальной покупки. Если в течение этого периода изделие окажется дефектным по причине качества материала или изготовления, Продавец осуществит ремонт или замену изделия по своему усмотрению. Клиенты, проживающие в США, могут воспользоваться техническим обслуживанием по данной гарантии только при условии доставки изделия или его отправки по почте или курьерской службой (обязательна оплата авансом всех сборов за транспортировку и доставку) по адресу: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. Перед посылкой какого-либо оборудования Tripp Lite на ремонт, позвоните в компанию по телефону: (773) 869-1234.

Данная гарантия не распространяется на обычный износ изделия или повреждения, возникшие в результате аварии, неправильного применения изделия, нарушения инструкций по применению или небрежности. Продавец не предоставляет каких-либо прямых гарантий, кроме тех, которые указаны в данном документе. Все подразумеваемые гарантии, включая все гарантии годности к продаже или физической пригодности, ограничены указанным выше гарантийным сроком, и данная гарантия исключает все случайные и последующие повреждения в той мере, в которой это не запрещено действующим законодательством. (В некоторых штатах запрещены ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или исключения либо ограничения при случайных или последующих повреждениях. Потому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к Вам. Данная гарантия предоставляет определенные законные права, в дополнение к которым Вы можете иметь и другие права, наличие которых зависит от конкретной юрисдикции.)

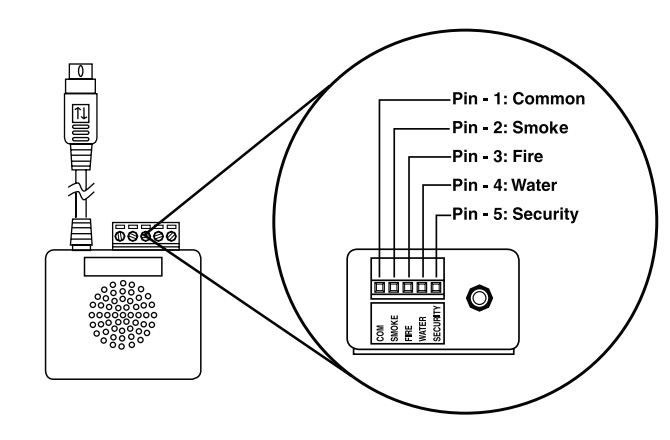


Рисунок 3: Подключение к EnviroSense устройств Contact Closure [замыкания контактов]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием изделия пользователь должен убедиться в том, что данное изделие является подходящим, адекватным и безопасным для планируемого применения. В связи с разнообразностью возможных вариантов применения производитель не заявляет и не предоставляет гарантий относительно пригодности или соответствия данных изделий для какого-либо конкретного применения.

Заявление FCC: Это приспособление исполняет с частью 15 правил FCC. Деятельность subject to following 2 условия: (1) это приспособление не может причинить вредное взаимодействие, и (2) это приспособление должно признавать любое взаимодействие полученное, включая взаимодействие которое может причинить нежелательную деятельность. Это оборудование было испытано и найдено для того чтобы исполнить с пределами для цифрового приспособления "Class A", pursuant to часть 15 правил FCC. Эти пределы конструированы для того чтобы обеспечить разумно предохранение против вредного взаимодействия когда оборудование эксплуатируется в коммерчески окружающей среде. Это оборудование производит, пользы, и может излучать энергию radio частоты и, if not установлено и использовано в соответствии с руководства, может причинить вредное взаимодействие к radio сообщениям. Деятельность этого оборудования в селитебной области правоподобна для того чтобы причинить вредное взаимодействие in which case будет потребованы, что исправил потребитель взаимодействие на его собственном расходе. Потребитель должен использовать защищаемые кабели и разъемы с этим продуктом. Все изменения или изменения к этому продукту курьерски одобренному партией ответственной для соответствия были в состоянии опорожнить авторитет потребителя для того чтобы привестись в действие оборудование.

Идентификационные номера, свидетельствующие о соответствии нормативным требованиям: С целью идентификации, а также сертификации соответствия нормативным требованиям, приобретенному Вами изделию компании Tripp Lite присвоен уникальный серийный номер. Серийный номер, вместе со всей необходимой информацией и маркировками об одобрении, указан на ярлыке изготовителя, прикрепленном к изделию . При запросе информации о соответствии нормативным требованиям всегда сообщайте серийный номер изделия. Не следует путать серийный номер с маркой или номером модели изделия.

Политика компании Tripp Lite направлена на постоянное улучшение качества продукции и услуг. Спецификации могут быть изменены без уведомления.